



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：tppwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：台北市立中山女子高級中學

報告編號：1111005-11

委託業別：學校

報告日期：111.10.18

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

檢驗目的：定期檢測 參考檢測 其他_____

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：111年10月05日 09:10 ~ 10:06

採樣行程代碼：HSDW22100048

收樣時間：111年10月05日 15:00

聯絡人員：業務部

培養起迄時間：10/05 21:00 ~ 10/06 19:00

採樣地址：台北市中山區長安東路二段141號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位): NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1111005-0215	莊敬樓B ₂ 游泳池內左側 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL以下
1111005-0216	莊敬樓B ₂ 游泳池內右側 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL以下
1111005-0217	莊敬樓二樓中間電梯前 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL以下
1111005-0218	莊敬樓一樓中間電梯(左) 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL以下
1111005-0219	莊敬樓一樓中間電梯(右) 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL以下
1111005-0220	莊敬樓一樓右側丙梯 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL以下
1111005-0221	莊敬樓一樓體育器材室外 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL以下
1111005-0222	自強樓四樓左側 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL以下
1111005-0223	自強樓四樓右側 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL以下
1111005-0224	自強樓三樓右側 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL以下

備註：1. 本報告編號共2頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。

3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。

4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。


2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機碳測定報告專人：陳慶洲

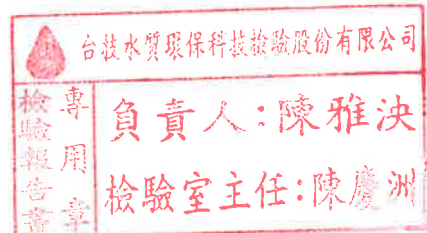

頁次 (01/02)

報告日期: 110401 版次: 2.0
檢驗編號: W061A



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwei1@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：台北市立中山女子高級中學

報告編號：1111005-11

委託業別：學校

報告日期：111.10.18

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

檢驗目的：定期檢測 參考檢測 其他_____

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：111年10月05日 09:10 ~ 10:06

採樣行程代碼：HSDW22100048

收樣時間：111年10月05日 15:00

聯絡人員：業務部

培養起這時間：10/05 21:00 ~ 10/06 19:00

採樣地址：台北市中山區長安東路二段141號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1111005-0225	自強樓三樓左側 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL以下
1111005-0226	自強樓二樓左側 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL以下
1111005-0227	自強樓一樓熱食部前 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL以下
1111005-0228	大禮堂四樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL以下
1111005-0229	大禮堂一樓西側門(左) 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL以下
1111005-0230	大禮堂一樓西側門(右) 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL以下
	以下空白			

備註：1. 本報告編號共2頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。
3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註闡明其方法偵測極限值及單位。
4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實。如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。


公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽章人：陳慶洲

|| S I - 0 1

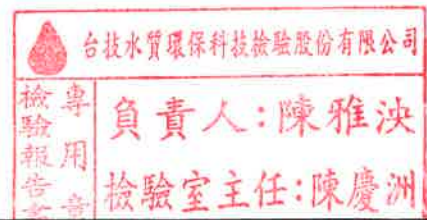

頁次 (02/02)

首版日期: 0040; 版次: 2.0
檢驗編號: WD5A



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：台北市立中山女子高級中學

報告編號：1111005-11

委託業別：學校

報告日期：111.10.18

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

檢驗目的：定期檢測 參考檢測 其他_____

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：111年10月05日 09:10 ~ 10:06

採樣行程代碼：HSDW22100048

收樣時間：111年10月05日 15:00

聯絡人員：業務部

培養起迄時間：10/05 21:00 ~ 10/06 19:00

採樣地址：台北市中山區長安東路二段141號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.53B	樣品基質	備註
1111005-0215	莊敬樓B ₂ 游泳池內左側 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
1111005-0216	莊敬樓B ₂ 游泳池內右側 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
1111005-0217	莊敬樓二樓中間電梯前 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
1111005-0218	莊敬樓一樓中間電梯(左) 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
1111005-0219	莊敬樓一樓中間電梯(右) 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
1111005-0220	莊敬樓一樓右側丙梯 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
1111005-0221	莊敬樓一樓體育器材室外 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
1111005-0222	自強樓四樓左側 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
1111005-0223	自強樓四樓右側 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下
1111005-0224	自強樓三樓右側 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為 6 CFU/100mL 以下

備註：1. 本報告編號共2頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。
3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註闡註其方法偵測極限值及單位。
4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

聲明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相制規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。


2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機檢測類報告簽字人
S I - 0 1 陳慶洲

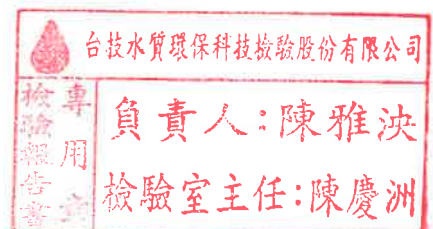

頁次(01/02)

舊版日期:100401 版次:2.0
校稿編號:WDe1A



台技水質環保科技檢驗股份有限公司

行政院環保署許可證號：環署環檢字第089號

電話：(02)2834-5800 傳真：(02)2833-0091

公司地址：台北市士林區中山北路五段685號11樓

E-Mail：ttpwelcl@ms25.hinet.net

樣品檢驗報告書

委託單位：台北市立中山女子高級中學

報告編號：1111005-11

委託業別：學校

報告日期：111.10.18

採樣單位：台技水質環保科技檢驗室

檢驗目的：定期檢測 參考檢測 其他

採樣方法：NIEA W101.56A

採樣時間：111年10月05日 09:10 ~ 10:06

採樣行程代碼：HSDW22100048

收樣時間：111年10月05日 15:00

聯絡人員：業務部

培養起迄時間：10/05 21:00 ~ 10/06 19:00

採樣地址：台北市中山區長安東路二段141號

樣品編號	採樣樣品地點描述	檢測項目:大腸桿菌群 檢驗結果(單位) NIEA E230.55B	樣品基質	備註
1111005-0225	自強樓三樓左側 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1111005-0226	自強樓二樓左側 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1111005-0227	自強樓一樓熱食部前 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1111005-0228	大禮堂四樓 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1111005-0229	大禮堂一樓西側門(左) 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
1111005-0230	大禮堂一樓西側門(右) 飲水機	<1 CFU/100mL	連續供水固定設備之水管	飲用水水質標準為6 CFU/100mL以下
	以下空白			

備註：1. 本報告編號共2頁。

2. 本報告僅對於檢驗報告所列樣品負責，且不得隨意截取或部分複製及作為宣傳廣告用(整份複製除外)。
3. 樣品檢驗結果低於方法偵測極限(MDL)時以"ND"表示之，並於備註欄註明其方法偵測極限值及單位。
4. 檢驗項目大腸桿菌群所使用培養基為LES Endo Agar (DIFCO)，培養條件為35±1℃、24±2小時。

整明書：1. 茲保證本報告內容完全依照行政院環境保護署及有關機構之標準方法及品保品管等相關規定，秉持公正、誠實進行採樣、檢測，絕無虛偽不實，如有違反，就政府機關所受損失願負連帶賠償責任之外，並接受主管機關依法令所為之行政處分及刑事處罰。

2. 吾人瞭解如自身受政府機關委任從事公務，亦屬於刑法上之公務員，並瞭解刑法上圖利罪、公務員登載不實偽造公文書及貪污治罪條例之相關規定，如有違反，亦為刑法及貪污治罪條例之適用之對象，願受最嚴厲之法律制裁。

公司名稱：台技水質環保科技檢驗股份有限公司

負責人(簽章)：陳雅泐

檢驗室主任：陳慶洲

無機化學檢驗報告簽字人：陳慶洲

